


2.2 フロンの回収・管理フロー


家電リサイクルプラントでは、エアコン、洗濯機（ヒートポンプ除湿乾燥機能付き）、冷蔵庫・冷凍庫が廃棄物となった場合、それらから回収した冷媒フロンの回収・管理フローが漏れいしないように細心の注意を払って管理しています。

ポンベは 24 時間重量変化がないことをチェックし、赤外線方式のフロン検知器等により、漏れのないように管理しています。（フロン関連業務は、教育を受けた特定の作業者が担当）


(1) 冷蔵庫・冷凍庫の冷媒・断熱材フロンの代表的な回収・管理フロー

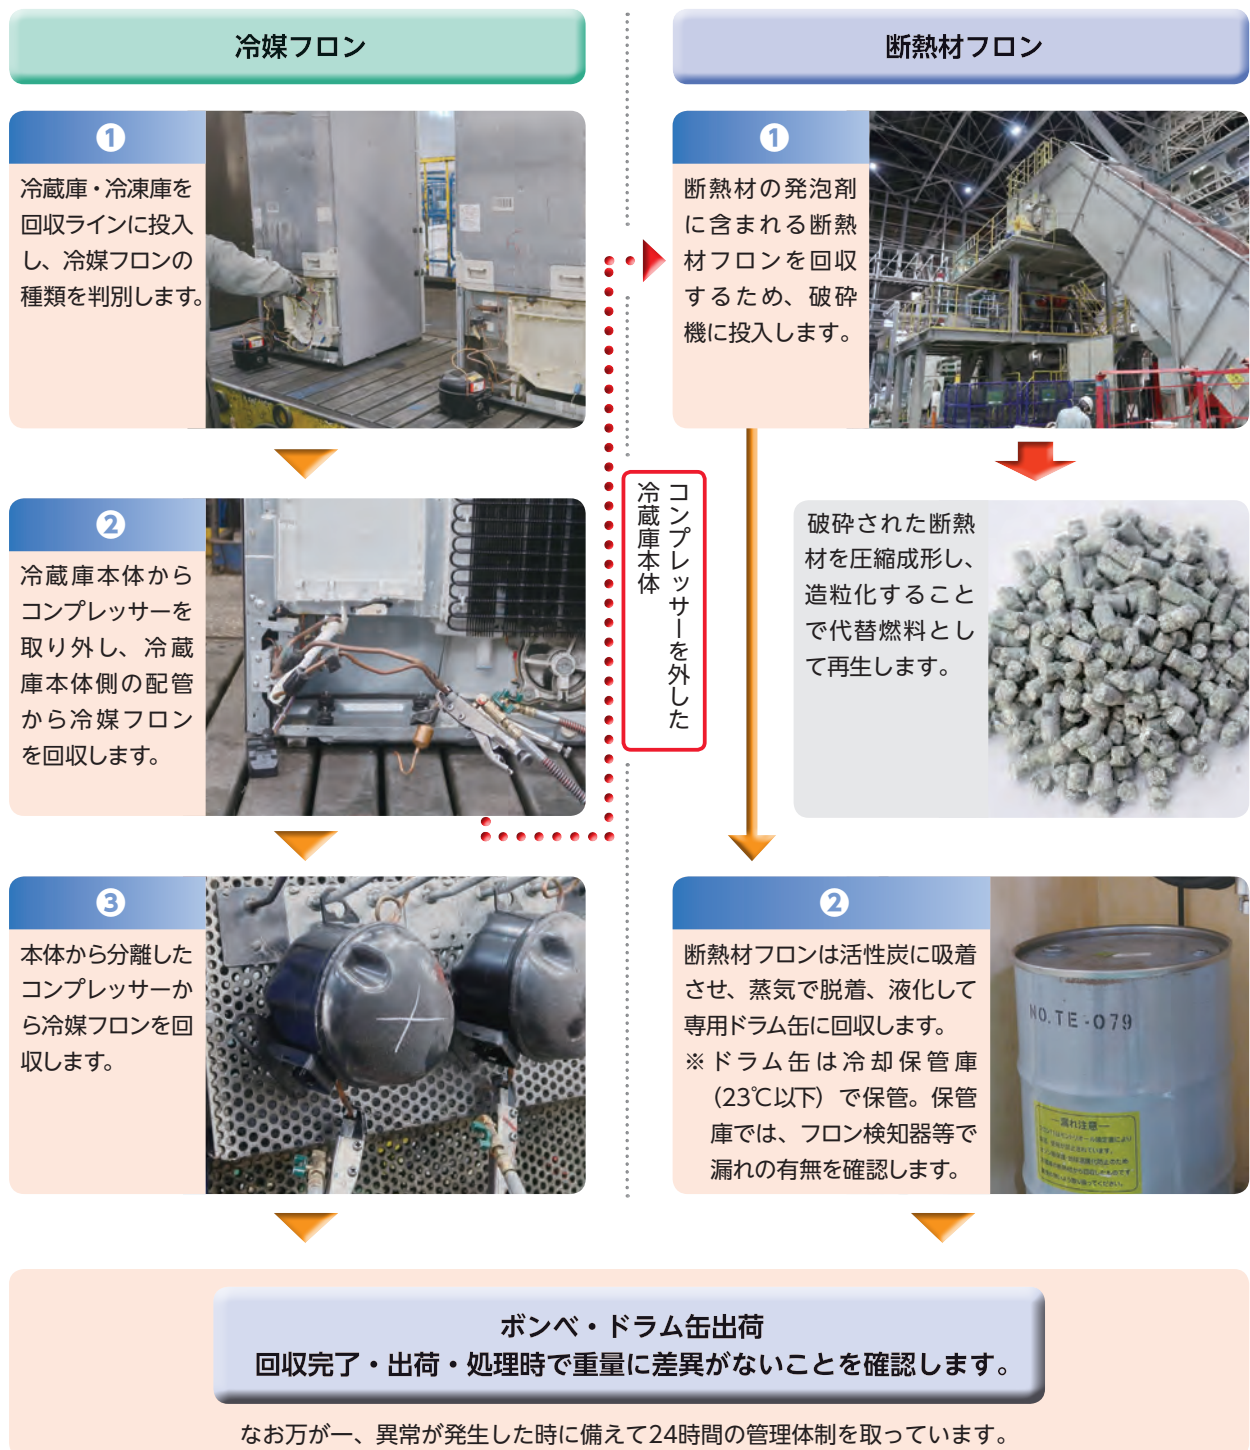

(2) エアコンの冷媒フロンの代表的な回収・管理フロー

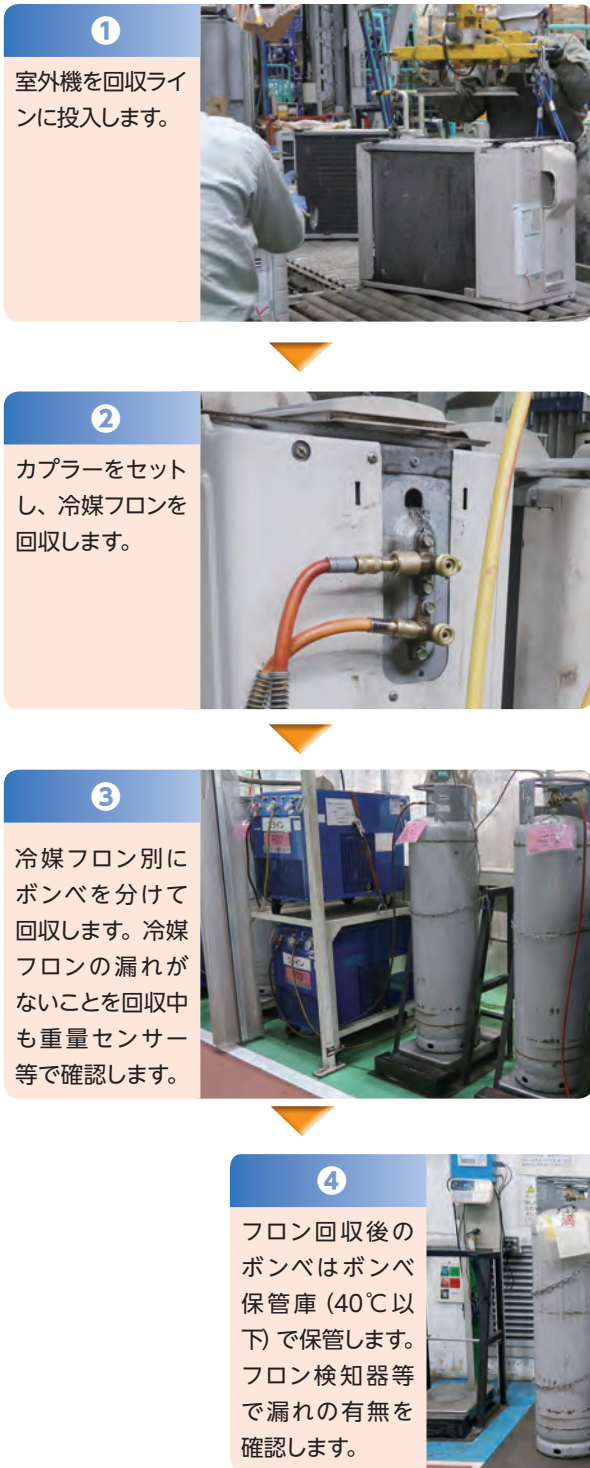

(3) 洗濯機（ヒートポンプ除湿乾燥機能付き）の冷媒フロンの代表的な回収・管理フロー

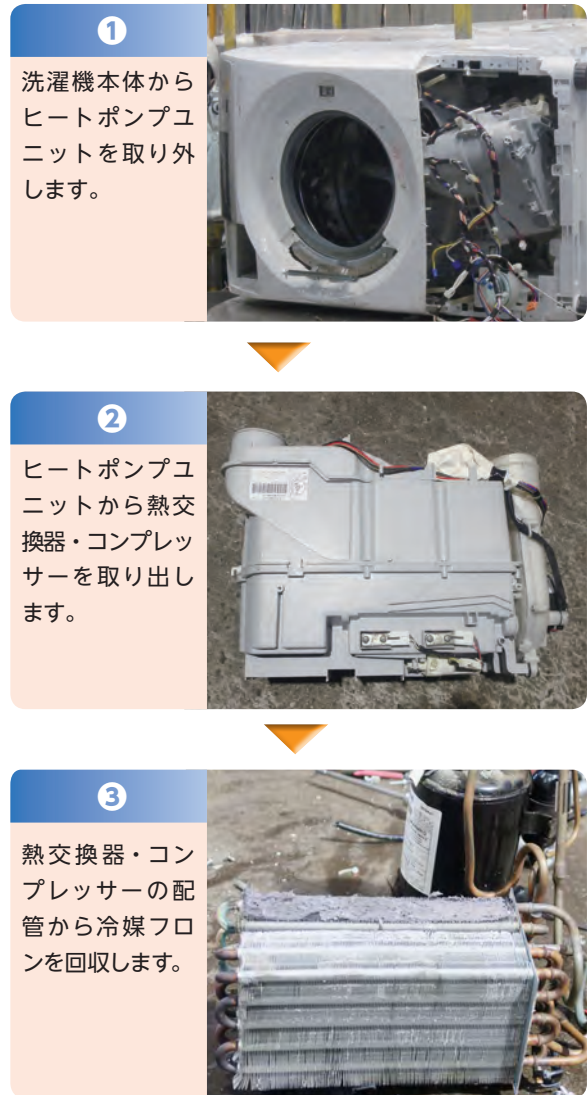

ポンペ出荷
回収完了・出荷・処理時で重量に差異がないことを確認します。

なお万が一、異常が発生した時に備えて24時間の管理体制を取っています。